


# MP-500-M SZŰRŐFEJ

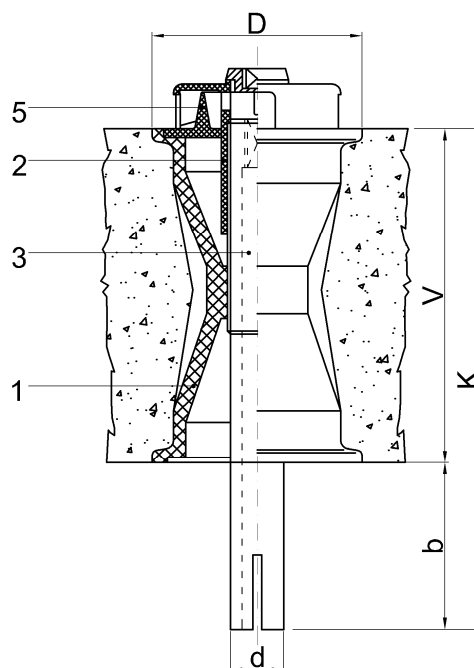

**Alkalmazása:**

Alulról felfelé történő szűrés esetén, nyitott gyorszűrőknél, a medence 180 mm vastagságú, vasbeton lemezébe beépítve

**Felhasználási terület:**

Ipari vízellátás (víztisztítás), szennyvíztisztítás

**Részei és anyaga:**

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. Hüvely   | Polipropilén |
| 2. Fej      | Polietilén   |
| 3. Orsó     | Polipropilén |
| 5 Zárósapka | Polietilén   |

**Visszaöblítés módja:**

Levegővel, és vízzel való visszaöblítéshez egyaránt használható

**Szerelési sorrend:**

Hüvely bebetonozás>orsóbehajtás>fej ráhajtás, szintezés>zárósapka bepattintás

**Megrendelési példa:**

MP-500-M szűrőfej

**Egyéb:**

Nem járatos típus, szállítás előzetes egyeztetéssel, és hosszabb határidőre

Szűrőfej adatai						
Résméret	Résfelület	D	d	k	v	b
10X20 mm	500 mm <sup>2</sup>	110	25	315	180	95